
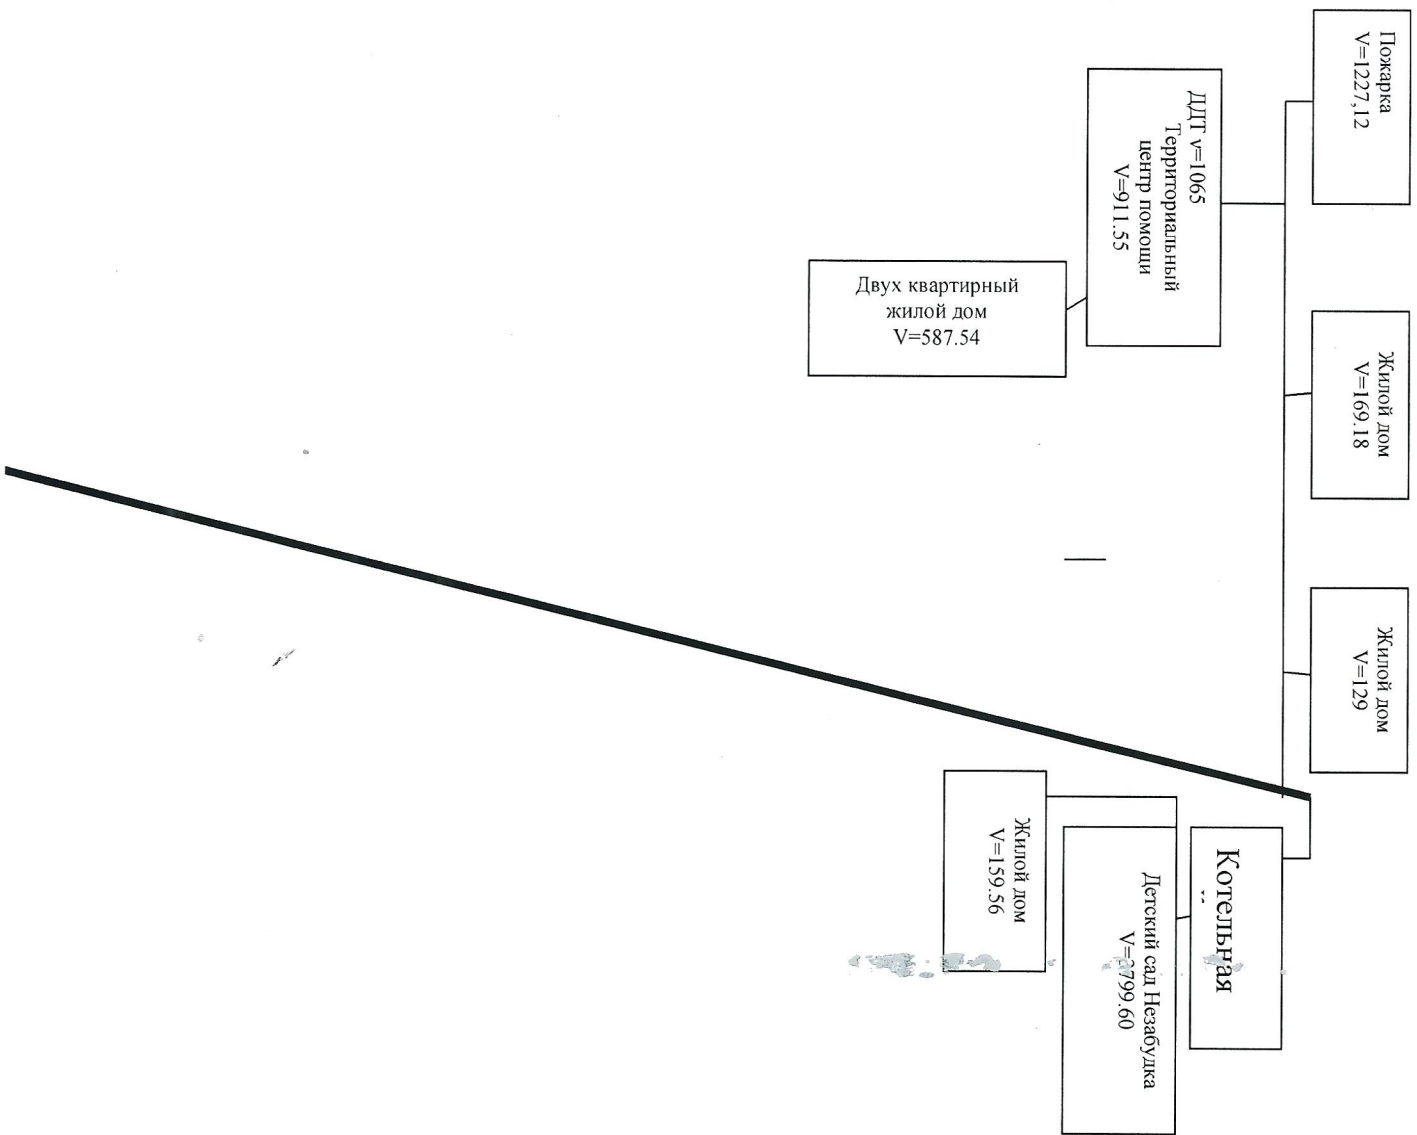


Схема тепловых сетей
Квартальная котельная с. Усть-Чарышская Пристань


(Лист 2)

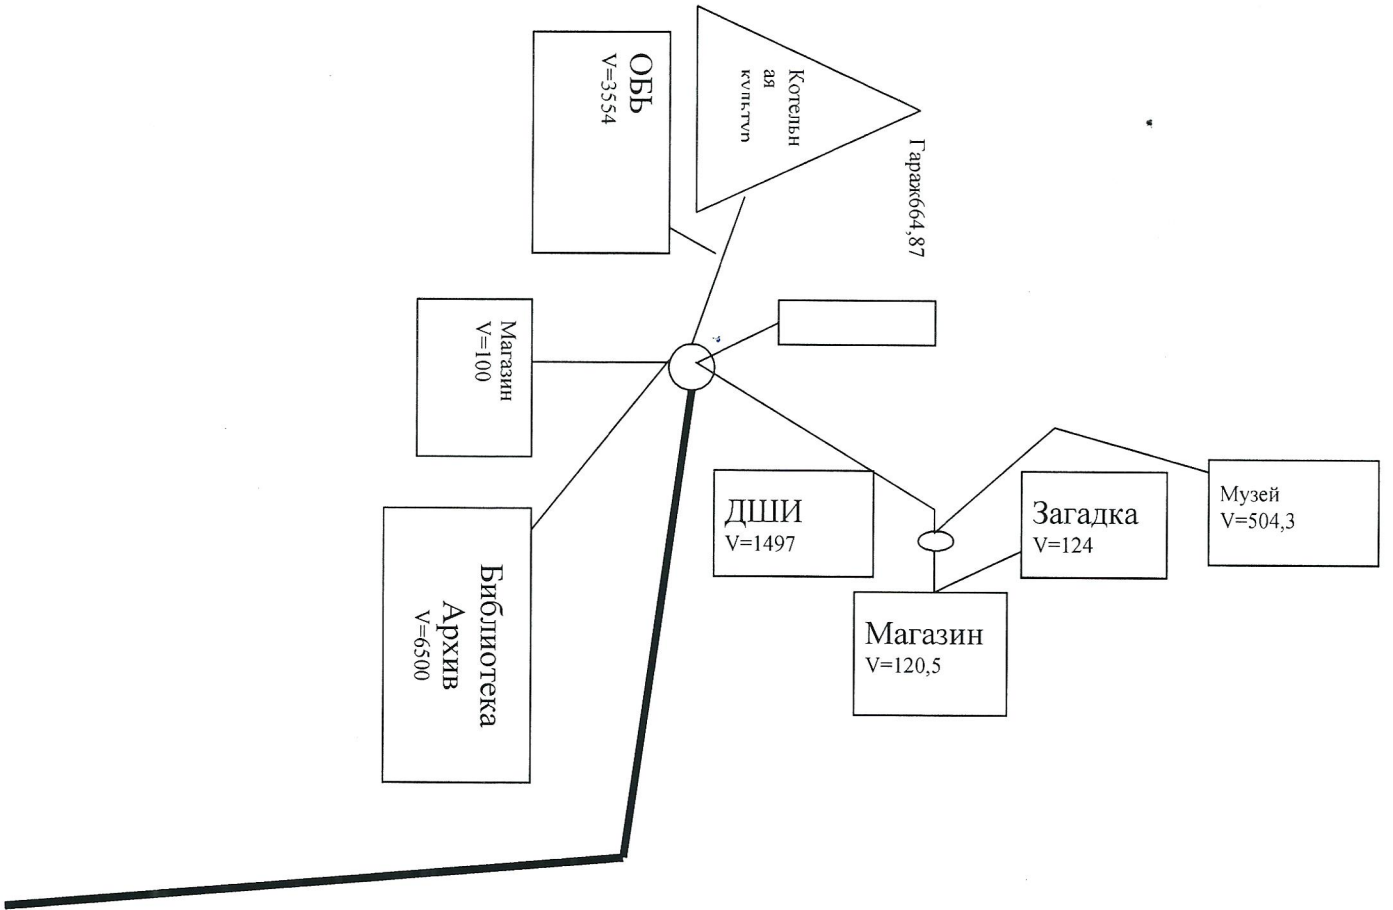

Согласовано:

Глава района

С.А. Шипулина

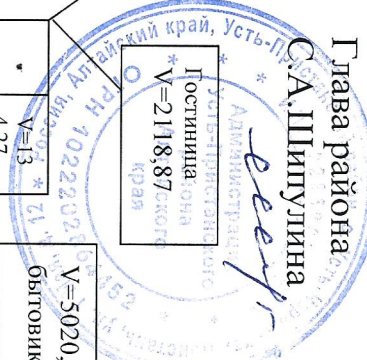

Посетница
V=2118,87 жк/д
с/с
V=20
40,48

V=13
4,27 жк/д

V=14
4,4 жк/д

V=18
5,88 жк/д

V=2593
суд

V=5020,04
Бытовик

V=115,19
жк/д

Администрация
Р-на V=4250

V=104 гараж

Гараж
V=872,75

Гараж
V=387,40

Спортивно-
культурный
комплекс
V=13361 м³

V=1177,34
Восстановит

V=202,8 гараж

V=1321 жк/д

V=169,5
жк/д

V=190,3
жк/д

V=162,18
жк/д

V=145,3
жк/д

V=463,65 жк/д
V=249,8 жк/д
V=188 жк/д

V=143
25 вет.а.

V=734 сол.зид

Ц.К

V=2981 жк/д

V=2938,44 жк/д

V=2931,96 жк/д

V=19
07,52 жк/д

V=189
магазин

V=3734
сборбанк

V=3472,4
жк/д

V=3187,3 жк/д

V=3647,4 жк/д

V=3545,9 жк/д

Утверждено
Директор МУП «ТВС»
А.В.Варкин



Протяженность тепловой сети 4972м п
Трубы стальные подземная прокладка
Ø57-2684, Ø70-148, Ø80-394, Ø125-597,
Ø150-552, Ø108-597