




Согласовано: Глава района  
С.А. Шипулина

Схема тепловых сетей с. Елбанка

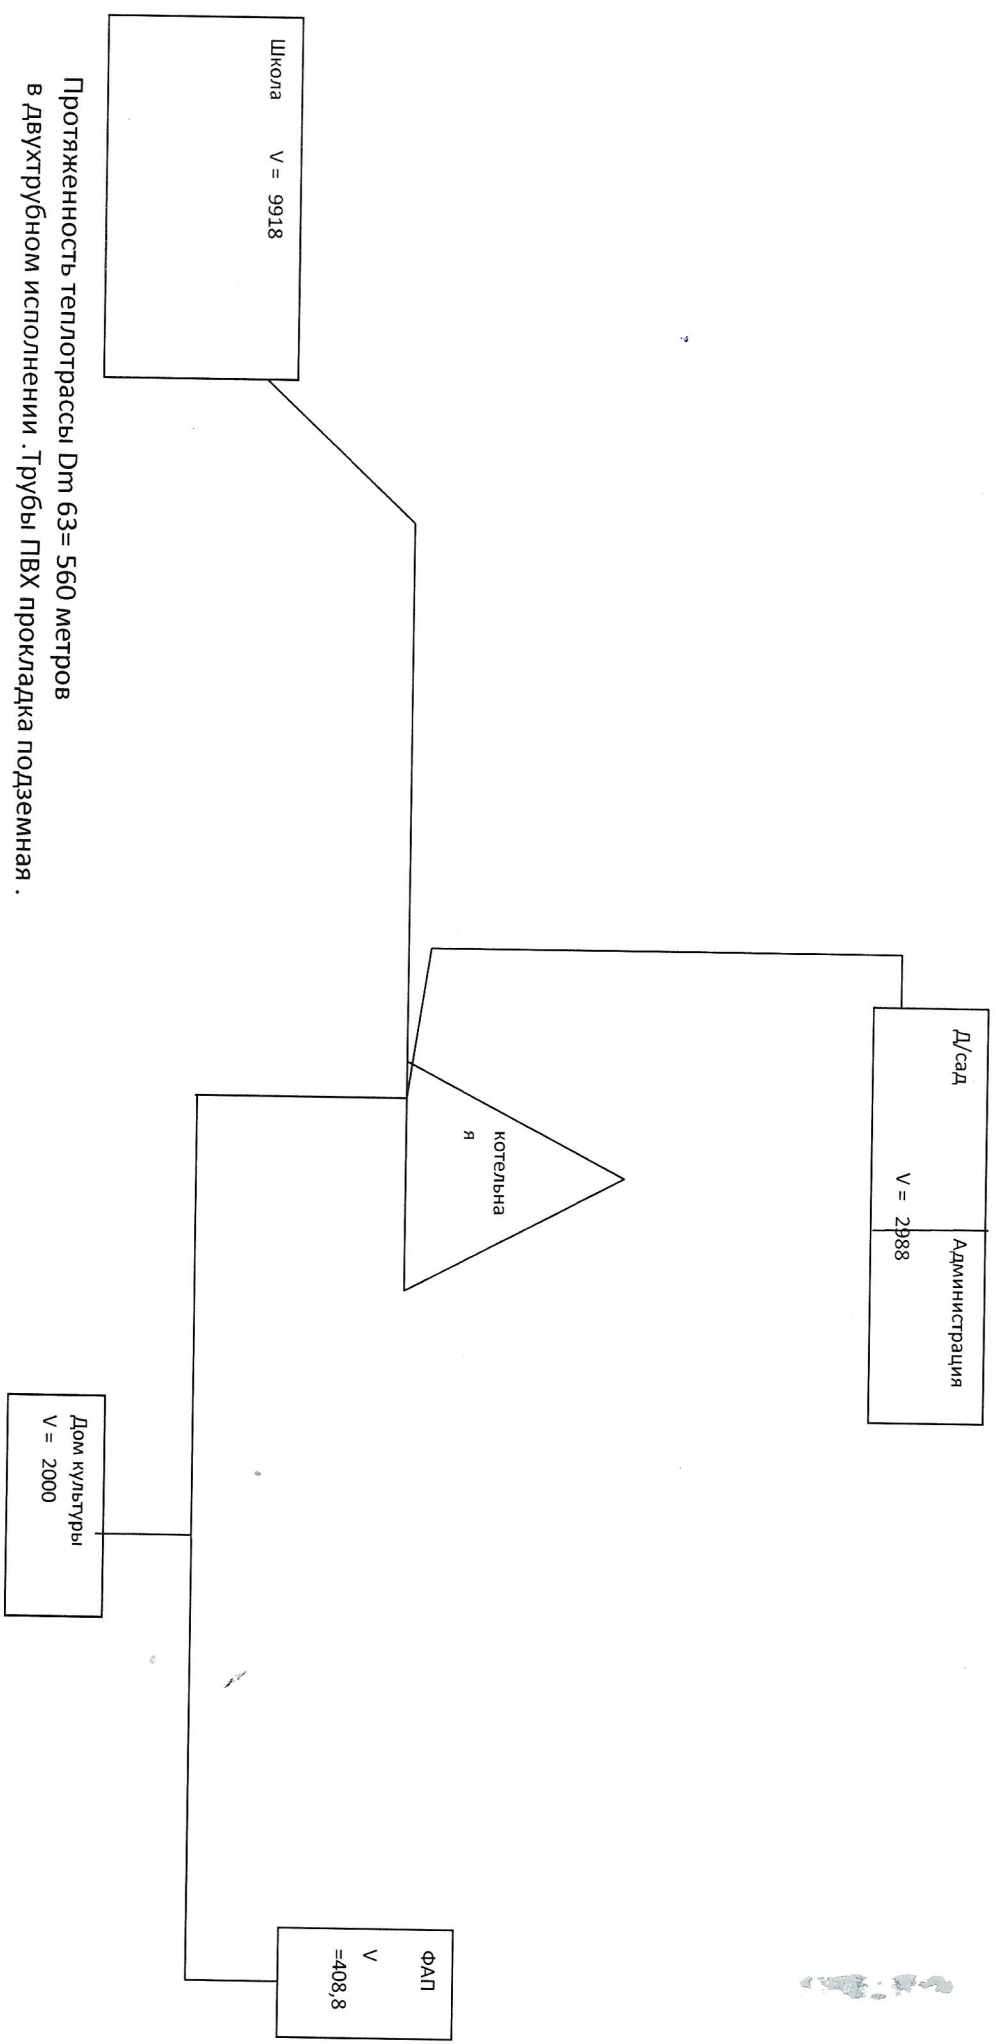

Протяженность теплотрассы Дп 63 = 560 метров  
в двухтрубном исполнении. Трубы ПВХ прокладка подземная.



Утверждено: Директор МУП «ТВС»  
А.И. Вяткин